
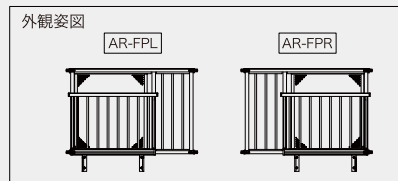
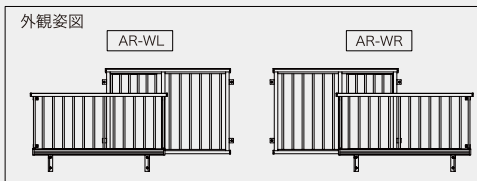
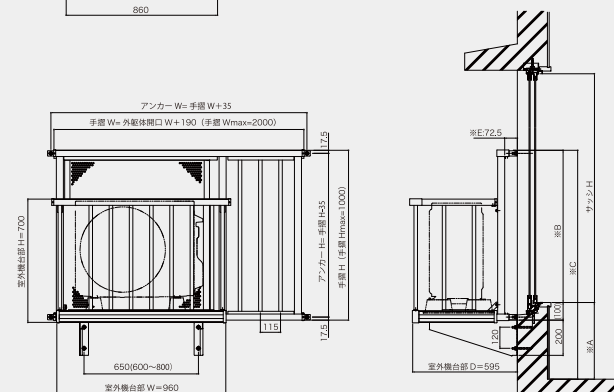
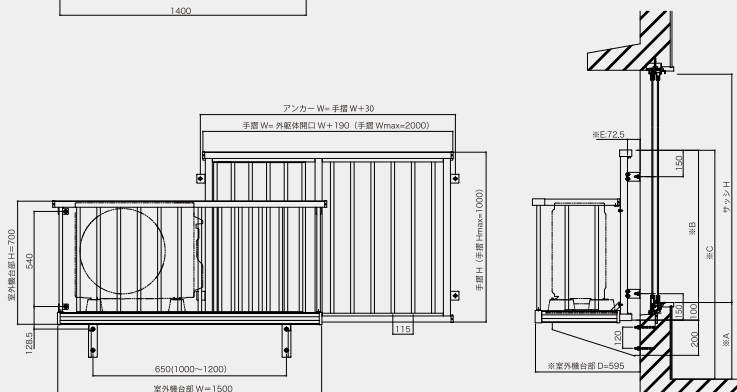
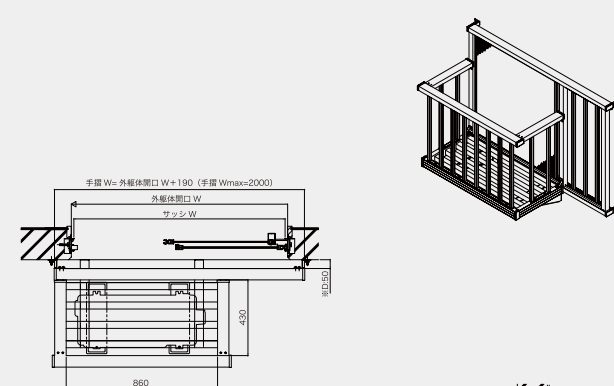


ウォールタイプ AR-W

フロントタイプ AR-FP

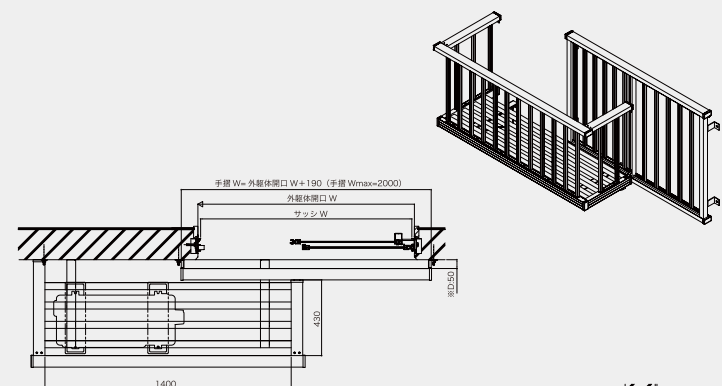

【足掛り (A) ≤ 650mm の場合】
 (B) 850mm 以上の手摺が必要、且つ全体 (C) 1200mm 以上必要
 【格子間隔】
 内法寸法で 110mm 以下
 【躯体とのすき間】
 手摺の下 (D) 及び側面 (E) との間 90mm 以下

【足掛り (A) ≤ 650mm の場合】
 (B) 850mm 以上の手摺が必要、且つ全体 (C) 1200mm 以上必要
 【格子間隔】
 内法寸法で 110mm 以下
 【躯体とのすき間】
 手摺の下 (D) 及び側面 (E) との間 90mm 以下

製作範囲

W = 1400~2,000mm

H = 800~1,000mm

D = 595mm

WP=115mm (格子ピッチ)

◎ 製作範囲の詳細は別途ご連絡ください。

- ◎ 仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
- ◎ 画像は設置例であり、現場に合わせて施工する為、仕上がり異なる場合があります。
- ◎ 当カタログに掲載された商品の構造、及び外観、商品名は、特許法・意匠法・商標法などにより保護されています。模造商品を製造することはできません。

AirRail

本社
 〒662-0934
 兵庫県西宮市西宮浜 4 丁目 6 番 8 号
 西宮浜産業団地内
 TEL : 0798-36-9888
 FAX : 0798-36-9889

東京営業所
 〒101-0044
 東京都千代田区鍛冶町 1-4-3 竹内ビル 6 階
 TEL : 03-5256-7305
 FAX : 03-5256-7306


岐阜工場
 〒503-1331
 岐阜県養老郡養老町橋爪 314-1
 TEL : 0584-32-4245
 FAX : 0584-32-4246

AirRail エアレール


エアコン (室外機) が 安全におけるハンドレール



フロントタイプ AR-FP

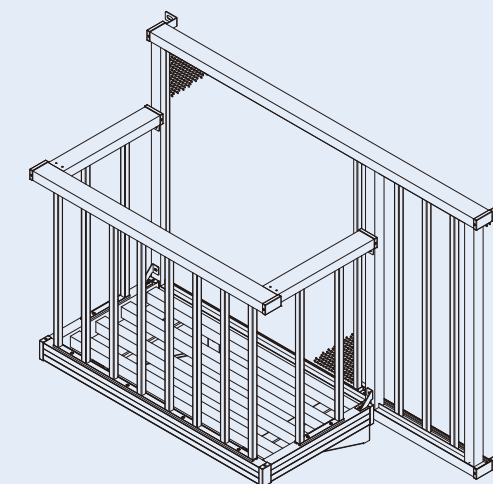

ウォールタイプ AR-W

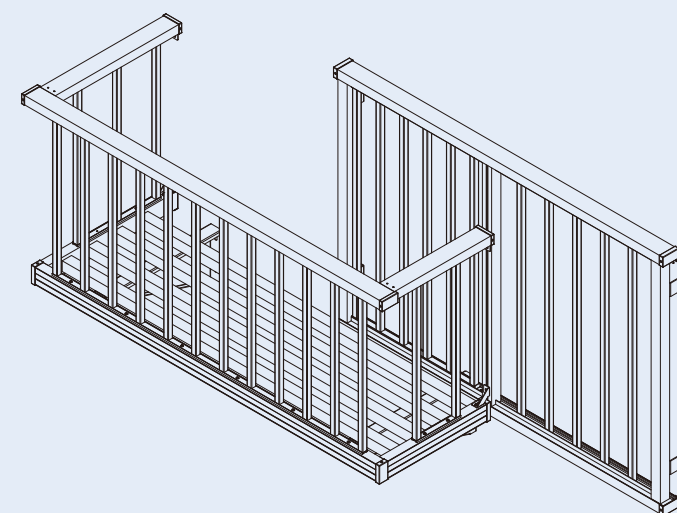

エアコン据付工事をより安全に、エアレールで快適な部屋へ


今までの窓手すりから

エアコン（室外機台）設置


Before

After


今までの室外機設置例

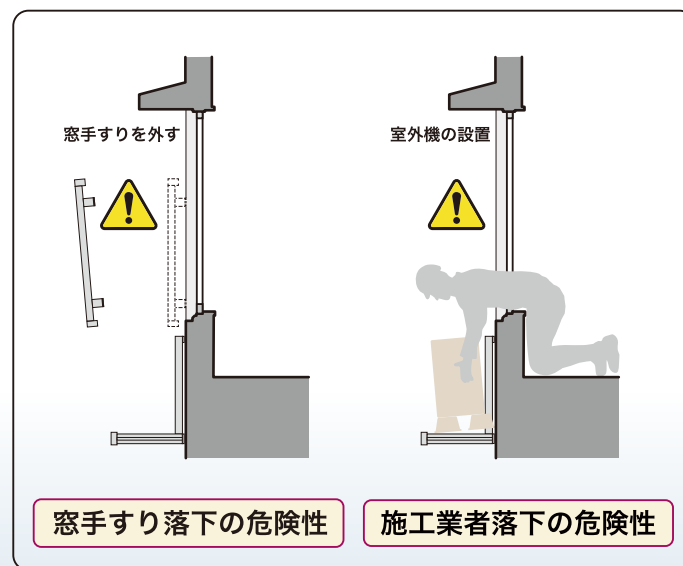



設置場所例

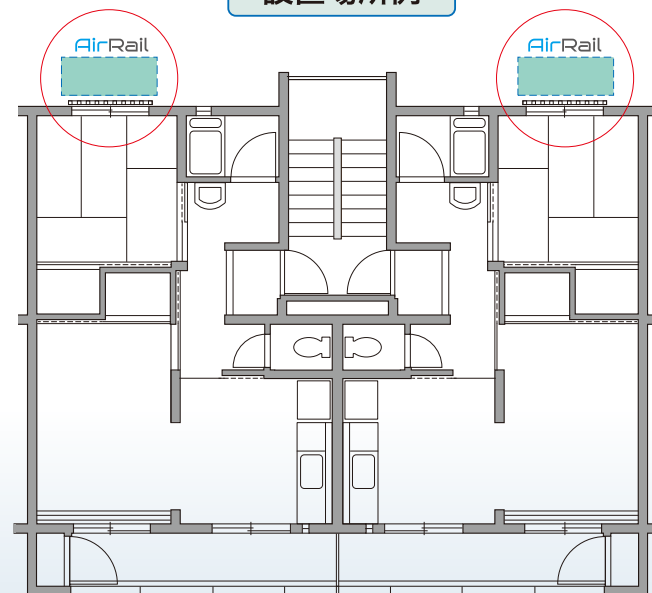


- スライド構造により、簡単・安全に室外機を設置できます。
- 窓台の高さと、室外機置場の高さが同等の為、容易に設置できます。

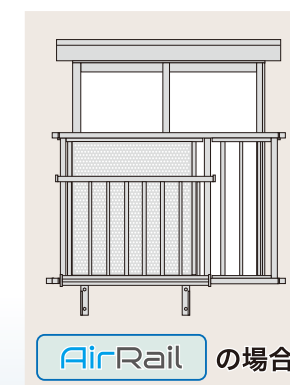

室外機設置動画は

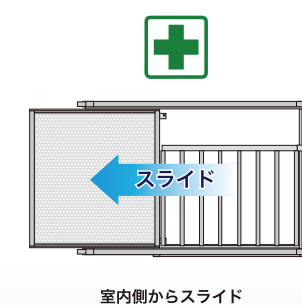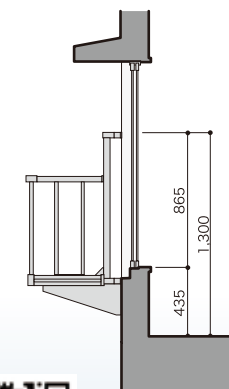

窓手すりは取り外さない

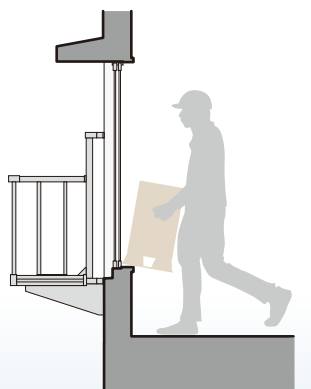

ウォールタイプ AR-W（室外機設置例）



フロントタイプ AR-FP（室外機設置例）

