

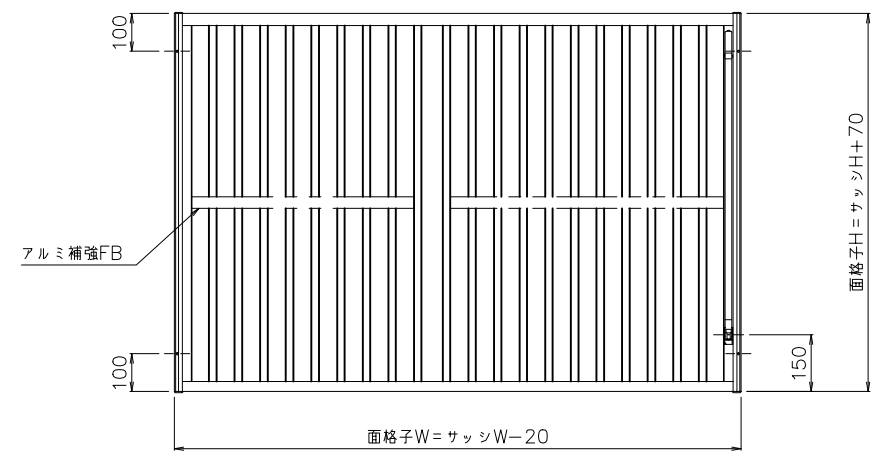



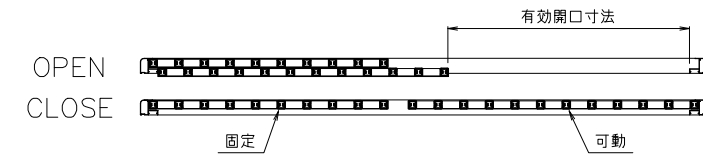


※内観図




60用

外部

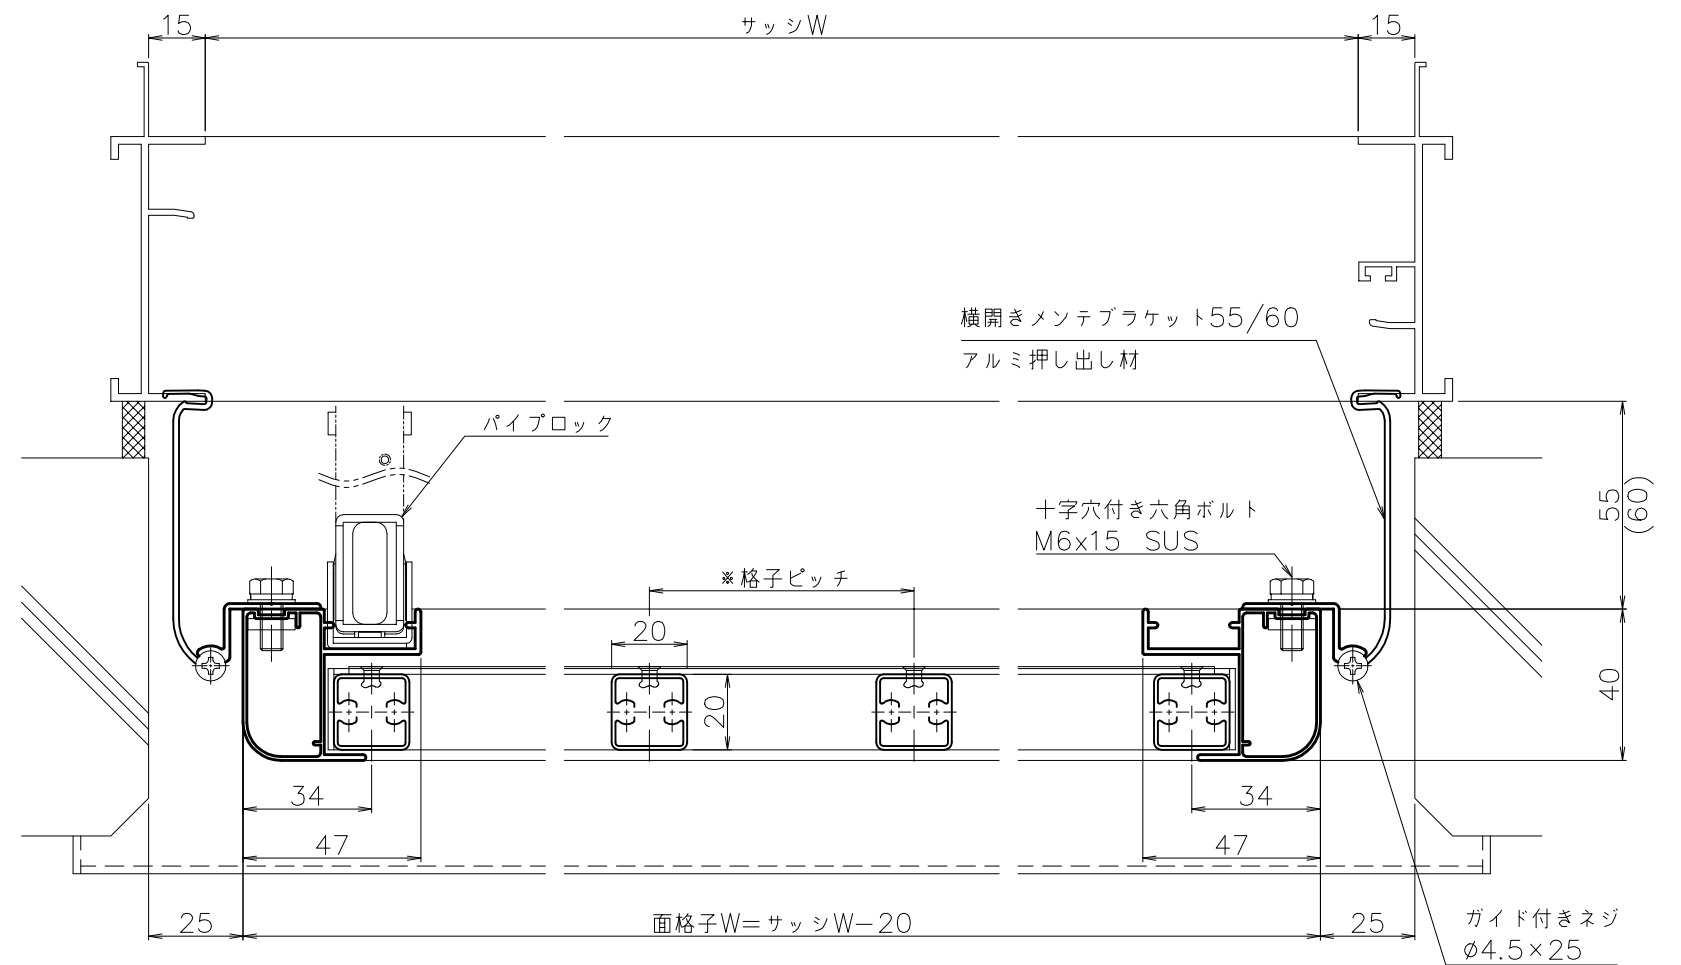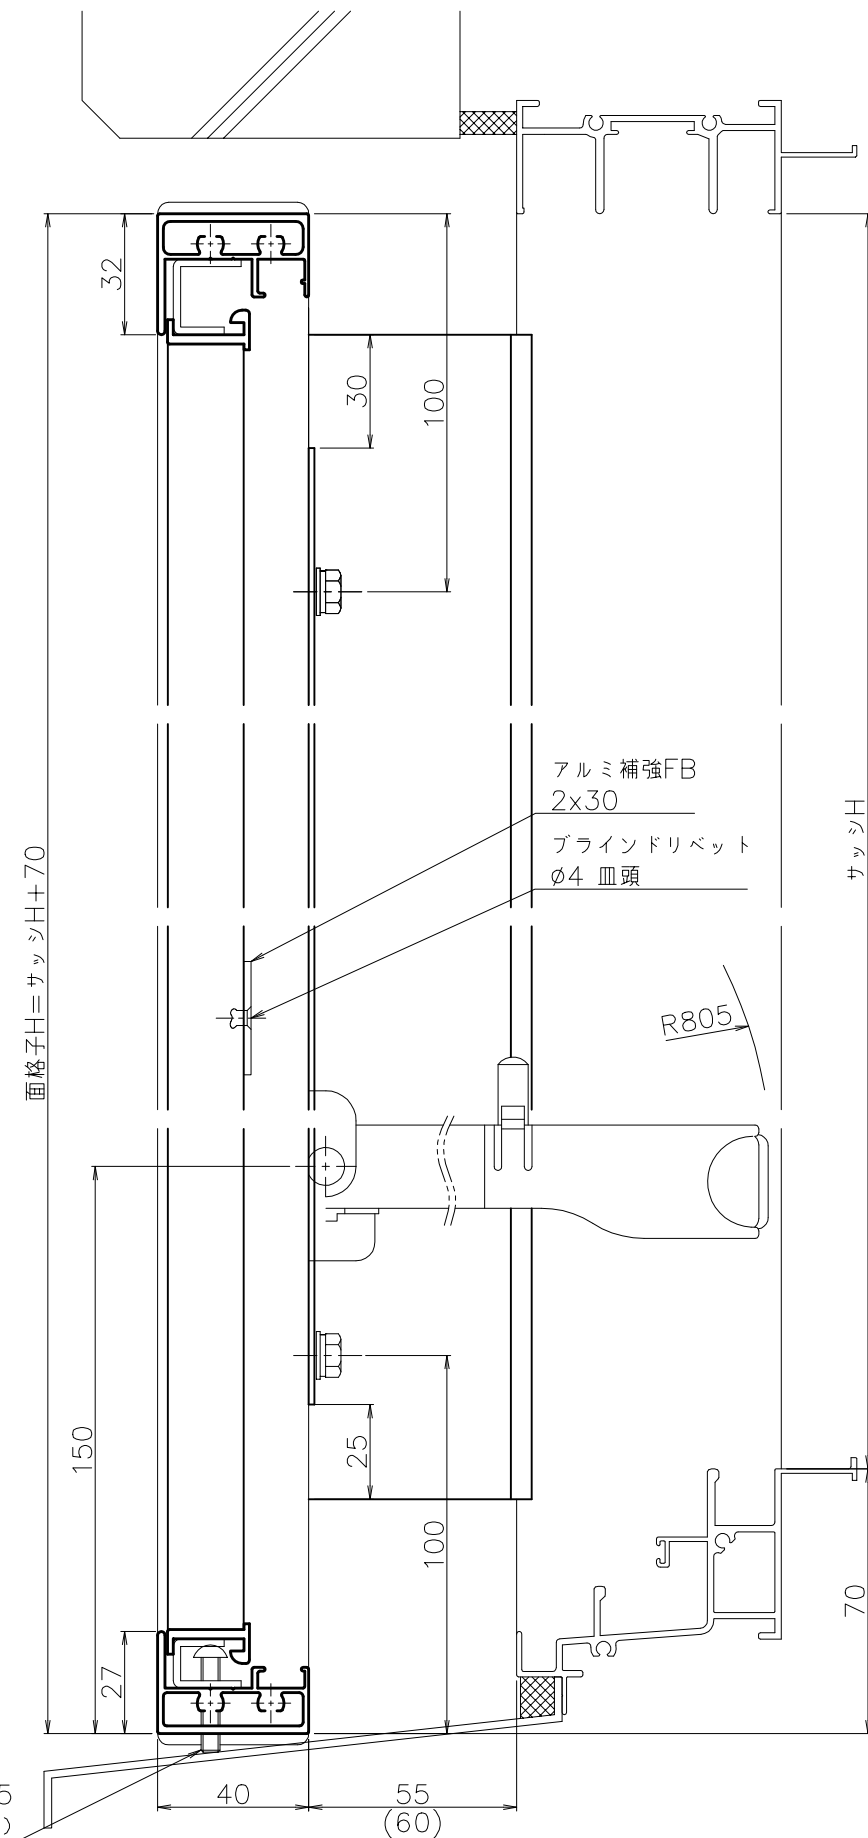

外部

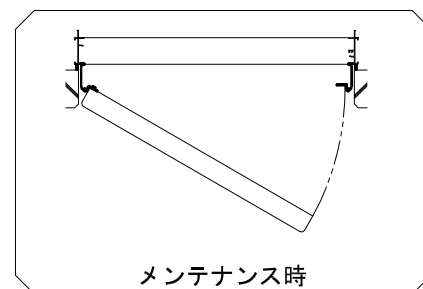

メンテナンス時

注記 1) 製作範囲 $1163 \leq \text{製品}W \leq 2000$ 、 $1000 \leq \text{製品}H \leq 2000$ (全国消防法により開口500mm以上確保の為)

- 2) 面格子下端を水切りに接地させて取付すること
- 3) パイブロック錠は指示無き場合、内観右に取付
- 4) 製品Hが1500以上の場合、製品に補強部材を取付

※格子ピッチ
7P . . . 約70mm
10P . . . 約110mm